

T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



Şanlıurfa
City of Music



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI(6 KĞ)		29	Adet		
2.	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI(2 KĞ)		6	Adet		
3.	İLK YARDIM SETİ		35	Adet		
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariştir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 20.08.2025 14:00:00 'ne kadardır.

- İş bu Teklif Mektubu 3 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

İLK YARDIM ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ



Ürün Özellikleri:

1. **İlk yardım seti**, iş yerleri için acil durumlara karşı ilk yardım amacıyla kullanımı kolay olmalıdır.
 2. İçin de bulunan tüm malzemelerin üretim belgesi bulunmalıdır.
 3. **İlk yardım setleri**, ISO 9001:2008 kalite standartlarında üretilmiştir.
- .İlk yardım setinin içindeki malzemeler;

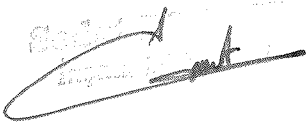
-SARGI BEZİ 5X150 CM	1 Adet
- SARGI BEZİ 10X150 CM	2 Adet
- ÜÇGEN SARGI BEZİ	2 Adet
- STERİL GAZ KOMPRES 30X40 CM	1 Adet
-STERİL GAZ KOMPRES 30X80 CM	1 Adet
- ELASTİK BANDAJ 6X100 CM	1 Adet
-FLASTER 2.5X500 CM	1 Adet
-YARA BANDI	20 Adet
-YAPIŞMALI YARA PEDI	1 Adet
-HİDROFİL PAMUK	1 Adet
-TEK KULLANIMLIK ELDİVEN	2 Adet
-MAKAS	1 Adet
-ÇENGELLİ İĞNE	12 Adet
-TERMOJEL SICAK/SOĞUK KOMMPRES	1 Adet
-KLİPSLİ TURNİKE LASTİĞİ	1 Adet
-MEDİKAL CİMBİZ	1 Adet
-ANTİSEPTİK SOLUSYON 50 ML	1 Adet
-OKSİJENLİ SU 100 ML	1 Adet
-SUNİ SOUNUM MASKESİ	1 Adet
-ALKOLLÜ MENDİL	1 Adet
-ALKOLSÜZ TEMİZLEME MENDİLİ	1 Adet
-İLK YARDIM CEP KİTABI	1 Adet
-PLASTİK DÜBEL	2 Adet
-VIDA	2 Adet

Abdullah GÖRÖZ
Kocaeli Tıbbi Cihaz Üretim

**KURU KİMYEVİ TOZLU (6KG.LIK)
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI
ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

.....ne yangın söndürme tüplerinin alımı aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

1. Kuru Kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları TSE standartlarına uygun toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
2. Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı iki parçalı olacaktır.
3. Cihazların gövdesi soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imalat yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
4. Söndürücülerin hortumları TSE 745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
5. Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı TSE belgeli, pimli üzerinde çalışır manometreli (gösterge) olacaktır.
6. Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb, gibi kusurlar bulunmayacaktır.
7. Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili ve TS-EN 615 Normlarına uygun olmalıdır. Monoamonyum fosfat oranı % 90 dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşürü verecektir.
8. 1000 Volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olacaktır.
9. KKT 14-15 atmosferlik basınçla dışarı fışkırtabilecek ve püskürtme uzaklığı 6m den az olmayacaktır.
10. Firma bütün cihazlar için TSE garanti belgesi verecek garanti süresince (1 yıl) 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrolleri TS 11748 standardına göre satıcı firma tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecektir. Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı vs. nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz doldurulacaktır.
11. Söndürücüler orijinal ambalajında olacak, içerisinde presle şekillendirilmiş duvara monte için askı demiri, vidası ve dübeli bulunacaktır.
12.birimi Söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğuna istediği kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, teste kullanılan (2/50) cihazlar ile test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır.
13. Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların (TSE 862 EN 3- TSE 5684) kalite ve imalat yeterlilik belgelerive ISO 9001-2008 ISO 14001-2004 belgeleri vereceklerdir.
14. Yangın deneyi yapılacak cihazlar için ihtiyaç duyulan benzin, yangın tavaşı vb. gibi malzemeler firma tarafından temin edilecek, boşaltılan cihazlar aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz doldurulacaktır.
15. Cihazlar istenirse uygun yerlere firma tarafından ücretsiz monte edilecektir.
16. Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.

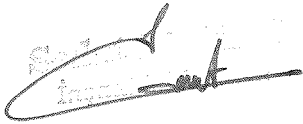

Satıcı Firma


Abdulgafur HOROZ
Kırseç Yollar Şube Müdürü

**KURU KİMYEVİ TOZLU (2 KĞ.LIK)
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI
ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

.....ne yangın söndürme tüplerinin alımı aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

1. Kuru Kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları TSE standartlarına uygun toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
2. Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı iki parçalı olacaktır.
3. Cihazların gövdesi soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imalat yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
4. Söndürücülerin hortumları TSE 745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
5. Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı TSE belgeli, pimli üzerinde çalışan manometreli (gösterge) olacaktır.
6. Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb, gibi kusurlar bulunmayacaktır.
7. Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili ve TS-EN 615 Normlarına uygun olmalıdır. Monoamonyum fosfat oranı % 90 dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşürü verecektir.
8. 1000 Volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olacaktır.
9. KKT 14-15 atmosferlik basınçla dışarı fışkırabilecek ve püskürtme uzaklığı 6m den az olmayacaktır.
10. Firma bütün cihazlar için TSE garanti belgesi verecek garanti süresince (1 yıl) 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrolleri TS 11748 standardına göre satıcı firma tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecektir. Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı vs. nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz doldurulacaktır.
11. Söndürücüler orijinal ambalajında olacak, içerisinde presle şekillendirilmiş duvara monte için askı demiri, vidası ve dübeli bulunacaktır.
12.birimi Söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğuna istediği kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, teste kullanılan (2/50) cihazlar ile test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır.
13. Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların (TSE 862 EN 3- TSE 5684) kalite ve imalat yeterlilik belgelerine ISO 9001-2008 ISO 14001-2004 belgeleri vereceklerdir.
14. Yangın deneyi yapılacak cihazlar için ihtiyaç duyulan benzin, yangın tavaşı vb. gibi malzemeler firma tarafından temin edilecek, boşaltılan cihazlar aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz doldurulacaktır.
15. Kesin kabulden sonra cihazlar istenirse uygun yerlere firma tarafından ücretsiz monte edilecektir.
16. Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.



Abdulgafur HODU
Kırsal Yollar Şube Müdürü

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ-İLK YARDIM SETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 20.08.2025 saat: 14:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapııştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **10(On)** nolu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte ihale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı PDF veya JPG olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.