



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	Halı Kumlama ve Granül Fırçası		1	Adet		
2.	Şarjlı Matkap		2	Adet		
3.	Tırpan Misinası 3 MM		150	Mt.		
4.	Tırpan Misinası 4 MM		150	Mt.		
5.	İş Eldiveni		50	Çift		
6.	Hortum 1/2 13mm		700	Mt.		
7.	Hortum 1 " (25 mm)		500	Mt.		
8.	Sert Yer Fırçası		30	Adet		
9.	Tırmık 20 Diş		10	Adet		
10.	İnşaat Küreği		10	Adet		
11.	Bel Küreği		10	Adet		
12.	Kazma 1.5 Kğ.		10	Adet		
13.	Galvaniz Kaplı Tel 2 mm		50	Kğ.		
14.	Beyaz Yağlı Boya 5 Kğ.		10	Adet		
15.	Siyah Yağlı Boya 5 Kğ.		10	Adet		
16.	3 Numara Yağlı Boya Fırçası		25	Adet		
17.	Yağlı Boya Rulosu 10 cm		25	Adet		
18.	Sentetik Tiner 5 Kğ.		10	Adet		
19.	24" Metal Kilitli Plastik Takım Çantası		3	Adet		
20.	180'lik İzoleli Elektrikçi Kombiense		4	Adet		
21.	180'lik İzoleli Elektrikçi Yan Keski		3	Adet		
22.	İzoleli Kerpeten 280 mm		4	Adet		
23.	180'lik İzoleli Elektrikçi Kargaburun Düz Uçlu		3	Adet		
24.	İzoleli Düz ve Yıldız Uçlu Elektrik Tornavida Seti		3	Adet		
25.	Elektrik Kontrol Kalem		6	Adet		
26.	Maşalı Boru Anahtarı		5	Adet		
27.	Çekiç 1 Kğ		3	Adet		
28.	Çelik Halatlı Çekirme Gerdirmeye Caraskal 2 ton'luk		1	Adet		
29.	Çelik Halat Gerdirmeye Aparatı (6-8 mm)		50	Adet		
30.	İki Parçalı Sürgülü Alüminyum merdiven (2x4) (TS8)		1	Adet		
31.	Akordiyon Bariyer (4 Mt)		4	Adet		
Sayfa Toplamı						

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 19.09.2025 15:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 41 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü
TEKLİF MEKTUBU



Devreden Toplam						
S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
32.	Şarjlı El Feneri		4	Adet		
33.	Alüminyum merdiven 6 bamaklı		1	Adet		
34.	Halı saha çizgi makinesi		1	Adet		
35.	Tuvalet Musluğu		40	Adet		
36.	Lavabo bataryası (Tezgah tipi)		10	Adet		
37.	Musluk Başlı Kapak Takımı		50	Adet		
38.	Bahçe Sulama Fıskiyesi (Sehpalı)		10	Adet		
39.	Basmalı sebil musluğu		10	Adet		
40.	Tekerlekli Çöp Kovası (240 lt)		6	Adet		
41.	Kazıma Spatula No:10 Sap Takılabilir Tip		5	Adet		
Sayfa Toplamı						
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 19.09.2025 15:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 41 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMELERİ MAL ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAMESİ

1. Tekliflerin verileceği adres: Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **19.09.2025 saat: 15:00**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: **ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **10 (ON)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM : ADİL YEŞİLYURT : 0542 786 59 71.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
Takım ve Saha Sporlar Şube Müdürlüğü



MUHTELİF HIRDAVAT MALZMESİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


İşin Tanımı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı Takım ve Saha Sporları Şube Müdürlüğü sorumluluğunda olan tesislerde kullanılmak üzere muhtelif hırdavat malzemesi alım işidir.

Hırdavat Malzemelerinin Teknik Özellikleri:

1. Halı Kumlama ve Granül Fırçası:

- Fırçası 1500 mm Üçlü Üçgen Demonte ve en az 2 mt çelik halatlı olacaktır.
- Üçgen fırçamızın 1 kenarının uzunluğu 1500mm'dir.
- Ağırlığı ise minimum 15 kg'dır.
- Ürün demonte şekilde idareye teslim edilecektir.
- Fırçalar 3mm çapa ve 80mm uzunluğa sahip olacaktır.
- Esnemelere karşı dayanıklı olan 25mm kalınlığında 100mm genişliğinde fırınlanmış kayın ağacına çakılmış olacaktır.
- Bağlantı parçaları ise 4mm DKP sacdan imal edilmiş olacaktır.
- Ürünün temsili görseli aşağıda belirtilmiştir.

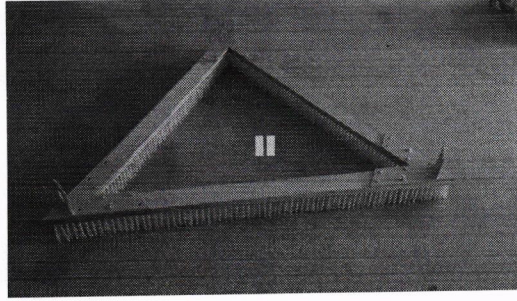

2. Şarjlı Matkap:

- Akü Voltajı: 18V olmalıdır.
- Akü Tipi: Li-ion olmalıdır.
- Akü Kapasitesi: 2.0Ah olmalıdır.
- Maksimum Tork(Yumuşak): 27Nm olmalıdır.
- Maksimum Tork(Sert): 90Nm olmalıdır.
- Yüksüz Hızı: 0-650/0-2000 dev/dak.olmalıdır.
- Darbe oranı: 11.050/34.000 dar/dak. olmalıdır.
- Mandren çelik olacaktır.
- Mandren kapasitesi: 13mm olmalıdır.
- Maksimum Delme Kapasitesi(Ahşap): 55mm olmalıdır.
- Maksimum Delme Kapasitesi(Metal): 13mm olmalıdır.
- Maksimum Delme Kapasitesi(Duvar): 13mm olmalıdır.
- Kömürsüz motora sahip olmalıdır.
- Çift Akülü olmalıdır.
- Darbe özelliği bulunmalıdır.
- Şarjlı matkap taşıma çantası olmalıdır.
- 5 adet beton 5 adet ahşap tıgı olmalıdır. (Tıg ölçüleri idare tarafından verilecektir.)
- Şarjlı matkabın aküleri şarj edecek bir şarj adaptörüne sahip olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olacaktır.

3. Tırpan Misinası 3 mm:

- 6 Köşeli yapıya sahip olmalıdır.
- Minimum 3 mm kalınlıkta olmalıdır.

4. Tırpan Misinası 4 mm:

- Köşeli yapıya sahip olmalıdır.
- Minimum 4 mm kalınlıkta olmalıdır.

5. İş Eldiveni:

- Çapak batmaları, kesilme, sıyrılma, cisim batmalarını engelleyecek nitelikte, dokuma kumaşın lateks, kauçuk, plastik gibi malzemelerle kaplanmış şekilde veya bu maddelerden imal edilmiş olacaktır.
- Beş parmaklı, esnek ve kullanım rahatlığı olacaktır.
- Parmakların ve bileğin rahat hareket edebilmesi için esnek olmalıdır.
- Eldivenlerin bilek kısmı elastiki (lastikli) olmalıdır.
- Sağ ve sol eller için ayrı ayrı imal edilmelidir. Giyilip çıkarılması kolay olmalıdır.

dr



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
Takım ve Saha Sporlar Şube Müdürlüğü



- Eldivenler hangi malzemeden imal edilirse edilsinler kullananın sağlığını bozacak alerjik bir sorun çıkarmamalı ve terletme yapmamalıdır.
- Sıvı geçirmez, madeni yağlara, hidrokarbonatlara ve kimyasal maddelere karşı mukavim olmalıdır.
- Pamuklu kumaş üzerine kaplama veya daldırma şeklinde ve direk olarak latex maddelerden imal edilen eldivenler yıkanabilir olmalı, yıkanıldığında daralma, esneme, sarkma ve diğer özelliklerini kayıp etmemelidir.

6. Hortum 1/2 13mm:

- Esnek ve darbe dayanıklılık özelliği yüksek olmalıdır.
- Aşınmaya, ozona ve hava şartlarına dayanıklı olmalıdır.
- Hortumun çapı (1/2"), İç Çapı (13mm +/-5%) olmalıdır.
- Üst kat 1. Sınıf PVC' den imal edilmiş olmalıdır.
- Alt kat siyah PVC' den imal edilmiş olmalıdır.
- Yüksek kaliteli kauçuk bez ile takviye edilmiş olmalıdır.
- -5°C ile +65°C arasında sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
- Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahlîye işlerinde kullanılır olmalıdır.
- Hortum TSE'li olmalıdır.

7. Hortum 1 " (25 mm):

- Esnek ve darbe dayanıklılık özelliği yüksek olmalıdır.
- Aşınmaya, ozona ve hava şartlarına dayanıklı olmalıdır.
- Hortumun çapı (1"), İç Çapı (25mm +/-5%) olmalıdır.
- Üst kat 1. Sınıf PVC' den imal edilmiş olmalıdır.
- Alt kat siyah PVC' den imal edilmiş olmalıdır.
- Yüksek kaliteli kauçuk bez ile takviye edilmiş olmalıdır.
- -5°C ile +65°C arasında sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
- Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahlîye işlerinde kullanılır olmalıdır.
- Hortum TSE'li olmalıdır.

8. Sert Yer Fırçası:

- Süpürge en az 50 cm genişliğinde olacaktır.
- Sert tellere sahip olmalıdır.
- Süpürge sapıyla birlikte olmalıdır.

9. Tırmık (Saplı) 20 Diş:

- 20 Dişli olacaktır.
- Diş aralıkları 2cm olacaktır
- Asfalt işlerinde kullanılacağından dolayı dayanıklı ve en az 3mm et kalınlığına sahip metal malzemeden olacaktır.
- Bağlantı yerleri yüksek mukavemetli olacaktır.
- Tırmıklar saplarıyla birlikte teslim edilecektir.
- Ağaç saplarda çürük, budak, böcek deliği, öz, halka çatlağı, baş çatlağı, burulma, çarpılma, eğilme, düzeltim bozuklukları, derin testere çentiği vb. kusurlar bulunmayacaktır.
- Tırmık sapları tırmıklara uyumlu olmalıdır.
- Saplar, fındık, kayın ve kestane ağaç odunlarından yapılacaktır.
- Sap uzunluğu en az 140 cm olmalıdır.

10. İnşaat Küreği:

- Kürek üst genişliği en az 25cm olacaktır.
- Asfalt işlerinde kullanılacağından dolayı dayanıklı malzemeden ve en az 1.8mm et kalınlığına sahip metal malzemeden olacaktır.
- Kürekler saplarıyla birlikte teslim edilecektir
- Ağaç saplarda çürük, budak, böcek deliği, öz, halka çatlağı, baş çatlağı, burulma, çarpılma, eğilme, düzeltim bozuklukları, derin testere çentiği vb. kusurlar bulunmayacaktır.
- Saplar, fındık, kayın ve kestane ağaç odunlarından yapılacaktır.
- Sap uzunluğu en az 140 cm olmalıdır.

11. Bel Küreği:

- Bel küreği sapıyla beraber olmalıdır.
- 2,00 mm Sertleştirilmiş Çelik Sactan olmalıdır.
- Boyu: 225 mm, Genişliği:290 mm, Kovan çapı:44 mm,
- Sapsız ağırlık: 1.000kg olmalıdır.

12. Kazma 1.5 Kg.:

- 490*53mm boyutlarında olacaktır.
- 2,20kg ağırlığında olacaktır.
- Yeşil renkli kazma uygun sapı ile birlikte olmalıdır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
Takım ve Saha Sporlar Şube Müdürlüğü



13. Galvaniz Kaplı Tel 2 mm:

- Çapı 2 mm kalınlığında olacaktır.
- Galvaniz ile kaplanmış olacaktır.
- Yüksek kaliteli çelikten üretilmiş olacaktır.
- Bahçe ve tarım alanlarında kullanılan kullanılan tip olacaktır.
- Paslanma ve aşınmaya karşı yüksek direnç gösterecektir.

14. Beyaz Yağlı Boya 5 Kg.

- Boya TSE belgeli olacaktır.
- Sentetik (yağlı) boya, alkid reçine esaslı olacaktır.
- Parlaklık derecesi yarı mat olacak ve sentetik tiner ile %5-10 inceltilerek kullanılabilir özellikte olacaktır.
- Üretici firmanın üretim standardında ambalajlanmış olacak ve ambalajlarda delik, patlak, çatlak bulunmayacaktır.
- Ambalajları üzerinde en az üretim tarihi, üretici firma ismi, boya miktarı, alkid reçine esaslı olması, parlaklık derecesi, kullanılacak çözücünün adı ve çözücü ile tavsiye edilen karışım oranı yazılı olacaktır.
- Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 3 (üç) ay önce olacak ve ambalaj üzerinde üretim tarihi yazılı olacaktır.
- Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yıl ambalajında bozulmadan saklanabilmelidir.
- Malzeme Teneke ambalajı 5 kg'lık teneke ambalajında olacaktır.

15. Siyah Yağlı Boya 5 Kg.:

- Boya TSE belgeli olacaktır.
- Sentetik (yağlı) boya, alkid reçine esaslı olacaktır.
- Parlaklık derecesi yarı mat olacak ve sentetik tiner ile %5-10 inceltilerek kullanılabilir özellikte olacaktır.
- Üretici firmanın üretim standardında ambalajlanmış olacak ve ambalajlarda delik, patlak, çatlak bulunmayacaktır.
- Ambalajları üzerinde en az üretim tarihi, üretici firma ismi, boya miktarı, alkid reçine esaslı olması, parlaklık derecesi, kullanılacak çözücünün adı ve çözücü ile tavsiye edilen karışım oranı yazılı olacaktır.
- Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 3 (üç) ay önce olacak ve ambalaj üzerinde üretim tarihi yazılı olacaktır.
- Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yıl ambalajında bozulmadan saklanabilmelidir.
- Malzeme Teneke ambalajı 5 kg'lık teneke ambalajında olacaktır.

16. 3 Numara Yağlı Boya Fırçası:

- Kestirme fırça 3 (Üç) numara olacaktır.
- Plastik veya yağlı boyada kullanılmaya uygun olacaktır.
- Fırça 222 mm uzunluğunda olacaktır.
- Sap uzunluğunda 137 mm olacaktır.
- Genişliği 70 mm olacaktır.

17. Yağlı Boya Rulosu 10 cm:

- Rulodaki kılların dağılımı homojen olacaktır.
- Kıllar dalgalı bükümlü ve kirli olmayacaktır.
- Boyanın uygulanması sırasında yüzeyde tüy bırakmayacak sağlamlıkta ve kalitede olacaktır.
- Parmak rulo 10±1 cm boyunda olacaktır.
- Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.
- Rulo sapı ile birlikte teslim edilecektir. Rulo sapı sert plastik olacaktır.

18. Sentetik Tiner 5 Kg.

- TSE ürün belgesine sahip olacaktır.
- Tiner, sentetik esaslı boyaların inceltilmesine uygun özellikte olacaktır.
- Malzeme ambalajı 5 lt'lik ambalajında olacaktır.
- Sentetik tiner renksiz şeffaf olacaktır.
- Sentetik tiner firmanın üretim standardında orijinal ambalajlanmış olacak ve ambalajlarda delik, patlak, çatlak bulunmayacaktır.

19. 24" Metal Kilitli Plastik Takım Çantası:

- Takım çantası 24 inç ve metal kilitli olacaktır. Ürün kapağı üzerine istenilmesi durumunda asma kilit takılabilir olacaktır.
- Çanta kapağında küçük parçalar ve aksesuarlar için en az 2 adet organizör bölme olacaktır.
- Malzeme Sağlam ve dayanıklı plastik gövde ile uzun süre kullanım imkânı sunacaktır.
- Aletler ve aksesuarlar için çıkarılabilir tepsisi ve geniş depolama alanına sahip olacaktır.
- Metal kilitler sayesinde uzun süre kullanım imkânı ve güvenlik sunacaktır.
- Özel tasarım Geometrik metal kilit tam ve düzgün kapanma sağlayacaktır.
- Malzeme en az 25 kg taşıma kapasitesine sahip olacak ve minimum 580x260x250mm ölçülerinde olacaktır.

20. 180'lik İzoleli Elektrikçi Kombiense

- Malzeme AG ve OG elektrik işlerinde kullanıma uygun 1000V izoleli olacaktır.
- Pense, özel alaşımlı çelikten yapılmış, kesici uçları indüksiyonda sertleştirilmiş, krom kaplama, sapları pvc olmalıdır.
- Pense, L=180 mm, ağırlığı 250 gr. İla 315 gr arası olmalıdır.
- Pense, TS 60 – TS ISO 5746 – IEC 60900 standartlarına uygun ve TSE belgeli olacaktır.
- Ürün sap rengi sarı kırmızı olacaktır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
Takım ve Saha Sporlar Şube Müdürlüğü



21. 180'lik İzoleli Elektrikçi Yan Keski:

- Malzeme AG ve OG elektrik işlerinde kullanıma uygun 1000V izoleli olacaktır.
- Pense, özel alaşımlı çelikten yapılmış, kesici ağızları indüksiyonda sertleştirilmiş, krom kaplama, sapları pvc olmalıdır.
- Yan keski, (7 1/8"), L=180mm, ağırlığı 225g arası olmalıdır.
- Yan keski, TS 60 – TS ISO 5749 - IEC 60900 standartlarına uygun ve TSE belgeli olmalıdır.
- Ürün sapı sarı kırmızı olacaktır.

22. İzoleli Kerpeten 280 mm:

- Dövme çelik malzeme kullanılmış olmalıdır.
- Ağırlık: En az 450gr, en çok 500 gr olmalıdır.
- Ölçü: min.280 mm olmalıdır.
- Özel alaşımlı çelik, kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş olmalıdır.
- Vernikli, PVC izoleli olmalıdır.
- TSE belgeli (TS 60 DIN ISO 9242) olmalıdır.

23. 180'lik İzoleli Elektrikçi Kargaburun Düz Uçlu

- Malzeme AG ve OG elektrik işlerinde kullanıma uygun 1000V izoleli olacaktır.
- Pense, özel alaşımlı çelikten yapılmış, kesici ağızları indüksiyonda sertleştirilmiş, krom kaplama, sapları pvc olmalıdır.
- Kargaburun, L=180mm, ağırlığı 160g arası olmalıdır.
- Kargaburun, TS 60 – TS ISO 5745 - IEC 60900 standartlarına uygun ve TSE belgeli olacaktır.
- Ürün sap rengi sarı kırmızı olacaktır.

24. İzoleli Düz ve Yıldız Uçlu Elektrik Tornavida Seti:

- Malzeme 1000V izole saplı olacaktır.
- Her set 6 parçadan oluşacaktır.
- Düz uçlu tornavidalar 2.5×75 – 4×100 – 5.5×125 – 6.5×150 olacaktır.
- Yıldız uçlu tornavidalar 4.5×80 – 6×100 olacaktır.
- Ürün sapı sarı kırmızı olacaktır.
- Ürün en az 340gr ve orijinal kutulu olacaktır.

25. Elektrik Kontrol Kalem:

- Malzeme Şeffaf selüloz asetat saplı (TS 13108) standardına uygun olacaktır.
- Krom vanadyum, Krom kaplı olacaktır.
- Kontrol Kalem Düz uç olacaktır. Uzunluğu 190 mm olacaktır.

26. Maşalı Boru Anahtarı:

- Krom vanadyum çelik olacaktır.
- Dişleri indüksiyonda sertleştirilmiş olacaktır.
- Elektrostatik boyanmış olacaktır.
- 1,5" çapında olacaktır.
- Maşalı olacaktır.
- TS 3796 VE TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun
- CE standartlarına uygun
- Özel alaşımlı çelik olacaktır.
- İndüksiyonsa sertleştirilmiş olacaktır.
- Elektrostatik boyanmış olacaktır.

27. Çekiç 1 Kg.:

- TS 5-1, DIN 1041 normlarına uygun olacaktır. Özel alaşımlı çelikten mamul siyah boyalı olacaktır.
- Çarpma yüzeyleri polisajlı olacaktır. Fırınlanmış, zımpara edilmiş ve verniklenmiş özel ahşap saplı olarak imal edilecektir.
- Ürün 1 Kg. Olacaktır.

28. Çelik Halatlı Çektirme Gerdirme Caraskal 2 ton'luk

- Caraskal çekirme ve gerdirme işinde kullanıma uygun olacaktır.
- Caraskal Kapasitesi 2 ton olacaktır. Halat uzunlu 2 kat 1mt. Tek kat 2mt 'den az Sayfa 18 / 18 olmayacaktır.
- Ürün kapalı kutusunda olacak ve üründe hasar korozyon v.b bulunmayacaktır.
- Ürünün temsili görseli aşağıdadır.





T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
Takım ve Saha Sporlar Şube Müdürlüğü



29. Çelik Halat Gerdirme Aparatı (6-8 mm):

- Galvaniz kaplama olacaktır.
- bir ucu kanca diğer ucu göz şeklindedir.
- Ürünün temsili görseli aşağıdadır.



30. İki Parçalı Sürgülü Alüminyum PTT tip merdiven (2x4) (TS8):

- İki Parçalı Sürgülü Alüminyum maddeden yapılmış olacaktır.
- sürgü ve kademe kilidi sistemi olacaktır.
- Basamak sayısı en az 14 olacaktır.
- Kapalı haldeki uzunluğu 4.10 mt olacaktır.
- Açık haldeki uzunluğu 6.90 mt olacaktır.
- Ağırlık 7.5 kg olacaktır.
- Boyutlar (GxUxY): 41x41x14,9 cm olacaktır.
- TSE belgeli olacaktır.

31. Akordiyon Bariyer (4 Mt):

- Akordiyon bariyer açıldığında 4.000 mm (dört bin milimetre) uzunluğunda olacaktır.
- Bariyerlerin kapalı uzunluğu ilk tekerlekten son tekerleğe ise 645 mm (altı yüz kırk beş milimetre) olacaktır.
- Bariyerlerin genişliği (eni) 435 mm (dört yüz otuz beş milimetre) olacaktır.
- Bariyerler birbirine bağlantı aparatı ile bağlanabilir olacaktır. Bariyerler birbirine bağlandığında tek parça olarak görünecektir.
- Yüksekliği yerden en az 1.200 mm (bin iki yüz milimetre) olacaktır.
- Bariyerler 11 modülden oluşacaktır.
- Bariyerlerin dikme ve makas profillerinde kullanılan malzeme çelik kutu profil olacaktır.
- Bariyerlerin zeminde bulunabilecek çakıl vb. malzemelere takılmadan çalışması için; alt şaselerin yerden yüksekliği en az 120 mm (yüz yirmi milimetre) olacaktır.
- Her iki dikme arası 3 40 mm (üç yüz kırk milimetre) ile 3 60 mm (üç yüz altmış milimetre) arasında olacaktır.
- Bariyerlerin ağırlığı 43 kg olacaktır. 11. Dikmelerde kullanılan profil ölçüleri 40 mm x 40 mm, et kalınlığı 0,7 mm olacaktır.
- Bariyerlerin makas profil ölçüleri 20 mm x 30 mm, et kalınlığı en az 0,7 mm olacaktır.
- Yatay üst profil ölçüsü 20 mm x 40 mm, et kalınlığı 0,7 mm olacaktır.
- Yatay alt profil ölçüsü 20 mm x 40 mm, et kalınlığı 0,7 mm olacaktır.
- Kullanılan tekerlerin malzeme cinsi plastik ve ya plastik türevi (polipropilen, kopolimer, moblen vb.) malzemeden üretilmiş olacaktır. Her tekerleğin iç kısmının merkezi etrafında bulunan dişli sistem ile mukavemeti sağlanacaktır. Her iki dikme profilinden birinde iki adet tekerlek olacaktır. Tekerleklerin çapı 940 mm (dokuz yüz kırk milimetre) ile 960 mm (dokuz yüz altmış milimetre) arasında olacaktır. Tekerleklerin yere basan yüzeyinin eni 28 mm (yirmi sekiz milimetre) olacaktır. Tekerlekler siyah renkli plastik malzemeden üretilmiş olacaktır.
- Bariyerlerin ilk ve son çerçevesinde bulunan her iki tekerde toplamda dört adet fren sistemi bulunacaktır.
- Tekerler anahtar veya aparat yardımıyla kolayca değiştirilebilir olacaktır.
- Bariyerlerin makaslar ve dikmeler arasındaki bağlantılarını sağlayan metal boruların dış çapı en az 16 mm (on altı milimetre), et kalınlığı 1,2 mm (bir virgül iki milimetre) olacaktır.
- Metal boruların üzerine geçirilmiş ikinci katman ayar boruları; plastik ve ya plastik türevi (polipropilen, kopolimer, moblen vb.) malzemeden üretilmiş olacaktır. Plastik boruların uzunluğu 76 mm (yetmiş altı milimetre) ve et kalınlığı en az 1,8 mm (bir virgül sekiz milimetre) olacaktır. Ayar borularının dış çapı 20 mm (yirmi milimetre) olacaktır. Ayar borularının başlarında bulunan fatura kısmı ise 25 mm (yirmi beş milimetre) çapında ve 3 mm (üç milimetre) kalınlığında olacaktır.
- Bariyerlerde bulunan profiller RAL 9006 metalik gri renkli elektrostatik kaplamalı olacaktır.
- Bariyerlerin akordiyon açılır sistemini sağlamak için makaslar 2'li çapraz yan yana açılır sistem olacaktır.
- Bariyerlerin kafa ve çamurlukları; plastik ve ya plastik türevi (polipropilen, kopolimer, moblen vb.) malzemeden üretilmiş olacaktır.
- Bariyerlerde bulunan bütün plastik aksamalar (reflektörler hariç) siyah renkli olacaktır.
- Bariyerlerin kafa ve çamurluk plastikleri üzerinde bulunan yuvalarda; gece görüş sağlayan polikarbon malzemeden üretilmiş reflektörler bulunacaktır. Reflektörlerin ölçüleri 24,5 mm (yirmi dört virgül beş milimetre) x 49 mm (kırk dokuz milimetre) v e et kalınlığı 4 mm (dört milimetre) olacaktır.
- Ürünlerle birlikte yerli malı belgesi, kalite belgeleri (ISO Belgeleri) sunulacaktır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
Takım ve Saha Sporlar Şube Müdürlüğü



32. Şarjlı El Feneri:


- Güvenlik, arama kurtarma ve şantiye çalışmalarında kullanılacak olan el fenerleri, her türlü dış etkene, darbeye, düşmeye, yağmura, aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlara uygun olmalıdır.
- Şarj edilebilir olmalıdır.
- Boyutları 22 cm x 18 cm x 18 cm olacaktır.
- Işık Türü Power LED olacaktır.
- Işık Mesafesi 400 - 600 metre (2500 Lümen) olacaktır.
- Işık Rengi Güçlü Beyaz renk olacaktır.
- Çalışma Süresi 3 modda - Orta, Yüksek, Selektör modlarıyla 4, 8 ve 12 saat olacaktır.
- Gövde Malzemesi Dayanıklı sert plastik malzemeden yapılmış olacaktır.
- Elde taşınabilir veya düz zemine sabitlenebilir yapıda olacaktır.
- Şarj Edilebilir Akü 4V 5.5AH olacaktır.
- Güç Girişi 220/240V, 50/60 Hz olacaktır.
- Taşıma Askısı olacaktır.
- Araç çakmaklık adaptörü olacaktır.
- Şarj Adaptörü ve kablosu olacaktır.
- Fenerler su geçirmez olmalıdır.

33. Aliminyum Merdiven (6 Basamaklı):

- Aliminyum malzemeden yapılmış olacaktır.
- 6 Basamaklı olmalıdır.
- Tek Katlanabilir olmalıdır.
- Kilit sistemi olacaktır.


34. Halı Saha Çizgi Makinesi:

- 15 lt'lik boya haznesi bulunacaktır.
- Makinenin hareket ettirilmesiyle dönen tekerlek içindeki alüminyum merdaneyi döndürecek yapıda olacaktır.
- Merdanedeki açılı kanatların boyayı karıştırıcı özelliği de bulunacaktır.
- Merdane boyayı alarak yivli silindire aktaracak özellikte olacaktır.
- Aktarma silindirisinin yivli olması hazneden gelen boyanın sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlayacaktır.
- Merdaneler sıkıştırılmış alüminyum olduğu için kesinlikle paslanma sorunu olmayacak şekilde olacaktır.
- Zeminde rahat hareket ve çimde iz bırakmaması için havalı tekerlek kullanılmış olacaktır.
- Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA standartları çizgi kalınlığında boya yapabilme özelliğine sahip olacaktır.
- Sürücü makineyi daha iyi kavraması ve sağlıklı kullanması için makine kontrol sapı kauçuk malzeme ile güçlendirilmiş olacaktır.
- Yükseklik ayarlı paslanmaz çelik kumanda kolu olacaktır.
- Boya haznesi kapağı sayesinde boya dış etkenlerden korunmakta, boya seviyesi gösterge kontrol kapağı ile haznedeki boya miktarı gözlenebilmektedir.
- Aşınmayı engellemek için merdane yatakları kızıl yataklara desteklenmiştir.
- Ürünün temsili görseli aşağıda belirtilmiştir.

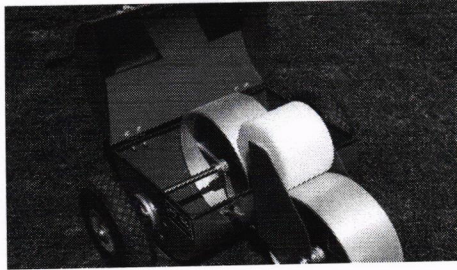

35. Tuvalet Musluğu Teknik Şartnamesi:

- Krom kaplama ve Süzgeçli tip olacak.
- Çalışma basıncı 0.5-10 bar arası olacak.
- Rozeti muslukla birlikte verilecek.
- Musluk boyu 50mm-100mm arası olacak.
- TSE belgesi olacak.
- Ürünün temsili görseli aşağıda belirtilmiştir.



36. Lavabo bataryası (Tezgah tipi):

- Sıcak ve soğuk su girişli olacaktır.
- Aç-kapa sistemli olacaktır.
- Krom kaplama paslanmaz özellikte olacaktır.
- TSE ve CE belgelerine sahip olacaktır.
- Bağlantı ekipmanları kutu içerisine dahil olacaktır.
- Su çıkış ucunda su tasarrufu sağlayan musluğa entegre paslanmaz metalden imal süzgeç olacaktır.
- Ürünün temsili görseli aşağıda belirtilmiştir.



37. Musluk Başı Kapak Takımı:

- Pirinç malzeme üzeri krom kaplama olacaktır.
- TSE belgesine sahip olacaktır.
- Kısa ve uzun musluklara takılabilir olacak.
- Ürünün temsili görseli aşağıda belirtilmiştir.



38. Bahçe Sulama Fıskiyesi:

- Teflon contaUzun mesafe su atışı sağlamak için güçlendirilmiş Nozzle olacaktır.
- Nozzle Çapları: 3,8 x 2,3mm olacaktır.
- Ürün Giriş Ölçüleri: 1" (Manşonsuz 3/4") olacaktır.
- Sulama Çapı: 25-30 metre olacaktır.
- aşınmaya dirençli, uzun ömürlü ve yüksek performanslı olacaktır.
- Verilen ürün kadar ürüne uyumlu sehpa da idareye teslim edilecektir.
- Ürünün temsili görseli aşağıda belirtilmiştir.



39. Basmalı sebil musluğu:

- Bas bırak tip olacaktır.
- Soğutucu dolapları,sebil üniteleri ve normal tesisatta kullanılabilir tip olacaktır.
- Pirinç, üzeri krom kaplı olacaktır.
- Paslanmaz yay ve conta sistemiyle içme suyuna uyumlu olacaktır.
- Çapraz önden basma sistemiyle üstten basma sistemi olacaktır.
- Ürünün temsili görseli aşağıda belirtilmiştir.






T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
Takım ve Saha Sporlar Şube Müdürlüğü




40. Tekerlekli Çöp Kovası (240 lt):

- 2 Tekerlekli olacaktır.
- Kolay taşınabilir ve yer değiştirilebilir yapıda olacaktır.
- Kapaklı olacaktır.
- Kötü görünümünü ve pis kokuları önleyecek yapıda olacaktır.
- En az 240 lt hacminde olacaktır.
- Pürüzsüz yüzeyi olacak taşıma sırasında sıkıntı yaratmayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
- Kırılmalara ve çarpmalara dayanıklı olacaktır.
- UV ışınlarına, -10 derece soğuğa, + 70 C° ye kadar ısıya ve kimyasallara karşı dayanıklı olacaktır.
- Ürünün temsili görseli aşağıda belirtilmiştir.



41. Kazıma Spatula No:10 Sap Takılabilir Tip:

- Yay çeliğinden imal edilmiş olacaktır.
- Sap kısmı plastik olacaktır.
- Sırkı takmak amacıyla içi boş olarak tasarlanmış olacaktır.
- Her türlü macun, alçı, kazıma ve benzeri uygulamalarda kullanılabilen yapıda olacaktır.
- No: 14 olacaktır.
- Ürünün temsili görseli aşağıda belirtilmiştir.



- 42.** Malzemeler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Takım ve Saha Sporları Şube Müdürlüğüne bağlı Paşabağı mh. Adalet cd. No: 46 Haliliye / ŞANLIURFA adresinde bulunan Şutim Futbol Dünyasına teslim edilecektir.

İş bu teknik şartname 37 (otuzyed) maddeden oluşmaktadır.

Adil YEŞİLYURT
Takım Ve Saha Sporları
Şube Müdürü