


	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	PLASTİK DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI(SERT PVC DOĞRAMA PROFİLLERDEN HER ÇEŞİT KAPI PENCERE KAPLAMA VE BENZERİ İMALATI)	KĞ	400			
2.	SİLİNDİRLİ TRAŞLI DIŞ KAPI KİLİDİNİN YERİNE TAKILMASI(AHŞAP,METAL,PLASTİK)	Adet	2			
3.	KAPI KOLU AYNALARININ YERİNE TAKILMASI(KROMAJLI)(AHŞAP,METAL, PLASTİK)	Adet	2			
4.	ÇALIŞMA MASASI ARKA OFİS(180CM)	Adet	2			
5.	MARKET RAFI YAPILMASI(225X90X40 EBATLARINDA)	Adet	150			
6.	MDFLAM GÖVDELİ VE KAPAKLI DOLAP YAPILMASI(GİYİNME KABİNİ DOLABI GÖMME DOLAP MUTFAK BANYO KİLER KİTAPLIK VB YAPILMASI)	M2	80			
7.	3^LÜ KANEPE(225X105 AÇILIR ÇEKYAT)	Adet	5			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 9.03.2026 15:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek tarafı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

MEHMET YAKUP CAMİİ İÇERİSİNDE BULUNAN HİZMET BİNASININ BAKIM ONARIM İŞİNNE İDARİ ŞARTNAMESİ

1. Tekliflerin verileceği adres: Bamyasuyu Mah.154 sok.no:2 Haliliye/Şanlıurfa Kat3 satınalma birimi
(mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 09.03.2026 saat: 15:00
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde 9(Dokuz) nolu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte ihale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı PDF veya JPG olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilcektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediginde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM: Ahmet KAHKECİ 0532 646 24 65

YER GÖRME BELGESİ

.....alım idari şartname kapsamında alımı yapılacak olan malzeme/ iş'i
yerinde gördüm, malzeme/iş'e ait şartnameleri okudum ve gerekli bilgileri aldım

İMZA – KAŞE

ALICI :

ADI SOYADI :

FİRMA ÜNVANI :

ADRESİ :

----- - Adı geçen firma yukarıda
tanımlanan ihale numaralı malzeme/iş'i yerinde görmüş olup, bu belge
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tanzim edilmiştir...../...../

01-İNŞAAT

Sıra No	1
Poz No	15.455.1001
Tanımı	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Birimi	KG
Tarifi	İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil(Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmış galvanizle pası karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profilleridir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayıtda da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.) Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki)) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak suretiyle imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama veya demir konstrüksiyona (kör kasa) tespiti yapılacaktır. (Kargir aksama montaj 3 şekilde olabilir. a)Kenet lamaları ile; Kenet lamaları uygun boyutta vida ile bir tarafından doğramaya monte edilir, doğrama yerine yerleştirildikten sonra kenet laması diğer tarafından yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir. b)Çelik dubeller ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik dubel yerleştirilir ve sıkılır. c)Çelik montaj vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik montaj vidaları yerleştirilir ve sıkılır. Kör kasaya montaj 2 şekilde olabilir. a) Sac vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kör kasaya da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş sac vidaları yerleştirilir ve sıkılır. b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin doğramaya takılacak birinci parçası doğrama üzerine her yönden takılır. Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci parçası, birinci parça ile kilitlenecek şekilde yerine yerleştirilir.) Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerine monte edilmiş plastik doğramanın 1 kg fiyatı: ÖLÇÜ: 1)Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esaslı macun, tespit vidaları veya kilit profilleri, birleşim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır. 2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. 3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre ağırlıkları ile bağlantı elemanlarının birim ağırlıkları belirtilecektir. NOT: 1)Madeni aksamın yerine takılması bedeli doğrama fiyatlarına dâhildir. 2)Plastik doğrama aksesuarı (ispanyolet, menteşe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpmaları, pivot menteşeler, sürgüler, kapı altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dâhil edilmez. Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı ilave edilerek ödenir. 3)Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir. - İmalatçının adı veya ticari markası, - Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde), - Et kalınlığı sınıfı, - İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.)
Sıra No	2
Poz No	15.465.1007
Tanımı	Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması (Ahşap, Metal. Plastik)
Birimi	AD
Tarifi	Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması

Sıra No	3
Poz No	15.465.1008
Tanımı	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) (Ahşap, Metal. Plastik)
Birimi	AD
Tarifi	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı)

Sıra No	4
Poz No	77.190.1082
Tanımı	ÇALIŞMA MASASI ARKA OFİS (180CM)
Birimi	AD
Tarifi	Masa 180x80x75h cm dış ölçülerinde, etajer 40x50x56h cm dış ölçülerinde olacaktır. Ayaklar kutu S235 profilden imal edilip, Ral 9006 mat gri boyalıdır. Masa ayaklarında ayarlı pingo ayak kullanılacaktır. Masa tablasında 30 mm kalınlığında Ral 9006 gri renkte suntalam malzeme kullanılacaktır. Masa ön etek kısmında 18 mm kalınlığında Ral 9006 gri renkte suntalam malzeme kullanılacaktır. Ral 9006 gri renkli plastik kablo kanalı ürüne dahildir. 80 mm çapında Ral 9006 gri renkli buat kapağı ürüne dahildir. Etajer 3 çekmeceli olacaktır. En üst çekmecesini kilitli olacaktır. Çekmece rayları tam açılımlı yavaşlatıcılı, minumum 32 kg taşıma kapasiteli olacaktır.

Sıra No	5
Poz No	ÖZEL 1
Tanımı	MARKET RAFI YAPILMASI (225*90*40 ebatlarında)
Birimi	ADET
Tarifi	RAFLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ MARKET RAFLARI: Duvar rafı 225x90x40 cm ebadında 6 rafı Orta reyon rafı 225x90x40 cm ebadında 6 rafı Profiller Ayak'lar: 30x70x2,5 mm. kutu profilden üretilecek ve rafların mesafe ayarlarının yapılabilmesi için her 25 mm. de bir yanak (destek) aralığı olacak. L Ayak'lar, Konsol'lar: L ayaklar 1,5 mm. konsollar 2 mm. kalınlıklı saca mukavemeti artırmak amacıyla büküm ve desen uygulamalı ve L ayaklar puntalı olacak. Yanak'lar: 2,5 mm. kalınlık sacdan imal edilmiş olacak. Raf'lar: 0,80 mm. sacdan imal edilecek. Rafların alt kısımlarına kuvvetlendirilmiş özel takviye uygulanacak. Raf önlerindeki plastik etiketler, portatif olup, önü şeffaf bantlı olacak. Boyalı bütün metal malzemeler: Yağ Alma, Fosfatlama ve Pasivasyon işlemlerine tabi tutulacak, elektrostatik toz boya ile boyandıktan sonra 200 C derecede fırınlanmış olacak. Pano, Alt Baza, Üst Bazalar: 0,70 mm. sacdan imal edilmiş olacak.

Sıra No	6
Poz No	ÖZEL 2
Tanımı	MDFLam Gövdeli ve Kapaklı Dolap Yapılması(Giyinme kabini dolabı Gömme dolap, mutfak,banyo,kiler,kitaplık vb. yapılması)
Birimi	M2
Tarifi	İdarece onaylanmış projesine uygun her renk ve desende mat ya da parlak yüzey özelliklerine sahip, tüm aksesuarlar dahil kapak mekanizmaları ve çekmece rayları frenli 18 mm MDFLam gövde ve 18mm MDFLam kapaklı dolap yapılması (Mutfak Dolabı, Portmanto, Gömme Dolap, Banyo Dolabı, Kombi Dolabı vb.) ve yerine montajı; iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1m2 fiyatı: ÖLÇÜ: 1- Dolabın ön cephe projesi üzerinden hesaplanır. 2-Tüm aksesuarlar fiyata dahildir. (Dolap ölçülerine uygun boyutlu paslanmaz istenilen renkte metal kulplar, her türlü menteşe ve sistemleri, çekmece rayları, Amortisör frenli sistem mekanizmaları vb. dolap sabitleme ve montajlama aksesuarları)

Sıra No	7
Poz No	ÖZEL 3
Tanımı	3 LÜ KANEPE (225*105 AÇILIR ÇEKİYAT)
Birimi	AD
Tarifi	3 LÜ KANEPE (225*105 AÇILIR ÇEKİYAT) Ana iskeleti demir veya ahşap olacak,kumaşı leke tutmaz olacak

AHMET AKKECI
İnşaat Teknikeri



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



RAFLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MARKET RAFLARI:

Duvar rafı 225x90x30 cm ebadında 6 raflı

Profiller Ayak'lar:

30x70x1,5 mm. kutu profilden üretilecek ve rafların mesafe ayarlarının yapılabilmesi için her 25 mm. de bir yanak (destek) aralığı olacak.

L Ayak'lar, Konsol'lar:

L ayaklar 1,5 mm. konsollar 2 mm. kalınlıklı saca mukavemeti artırmak amacıyla büküm ve desen uygulamalı ve L ayaklar puntalı olacak.

Yanak'lar:

1,5 mm. kalınlık sacdan imal edilmiş olacak.


Raf'lar:

0,80 mm. sacdan imal edilecek. Rafların alt kısımlarına kuvvetlendirilmiş özel takviye uygulanacak. Raf önlerindeki plastik etiketler, portatif olup, önü şeffaf bantlı olacak.

Boyalı bütün metal malzemeler: Yağ Alma, Fosfatlama ve Pasivasyon işlemlerine tabi tutulacak, elektrostatik toz boya ile boyandıktan sonra 200 C derecede fırınlanmış olacak.

Pano, Alt Baza, Üst Bazalar:

NOT:Resim temsildir

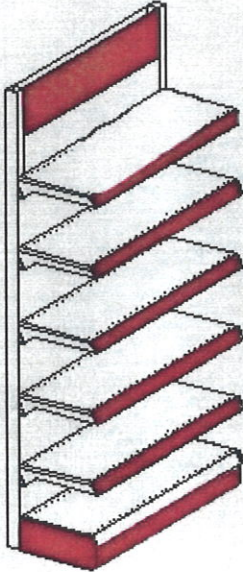

Ahmet KAHKECİ
İnşaat Teknikeri